

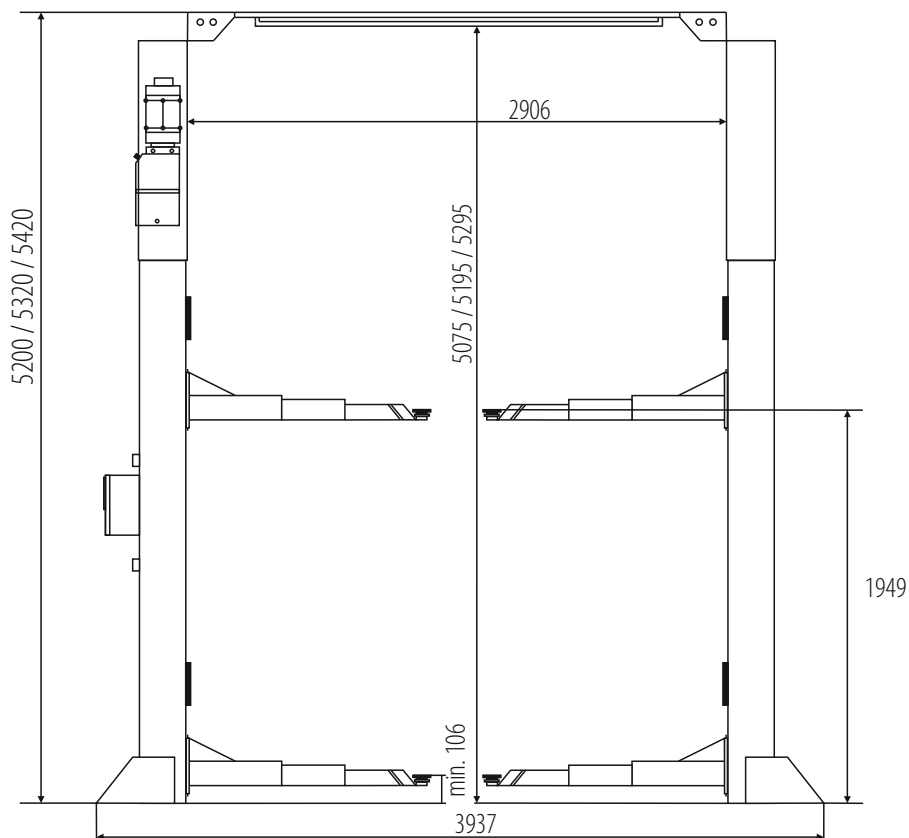


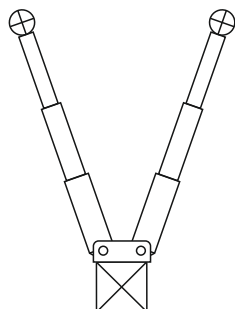


PD5500TOP

UDŹWIG:	5500 kg
ZASILANIE:	400V/50Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1949 mm
WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA:	5420 mm
PRZEŚWIT:	2906 mm
3-CZĘŚCIOWE RAMIONA:	820 - 1950 mm
CIŚNIENIE OLEJU:	16 MPa
POZIOM HAŁASU:	<80 dB

- Podnośnik elektrohydrauliczny łączony górną ♦ mechaniczna synchronizacja ♦ elektromagnetyczna blokada wysokości
- ♦ automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
- ♦ regulowany górny trawers w zakresie 5200 / 5320 / 5420 mm
- ♦ maty gumowe zabezpieczające drzwi przed otarciem.

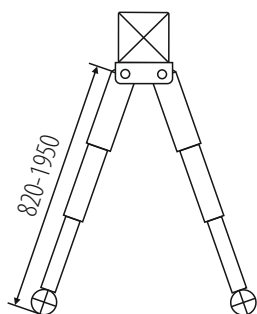

PD5500TOP

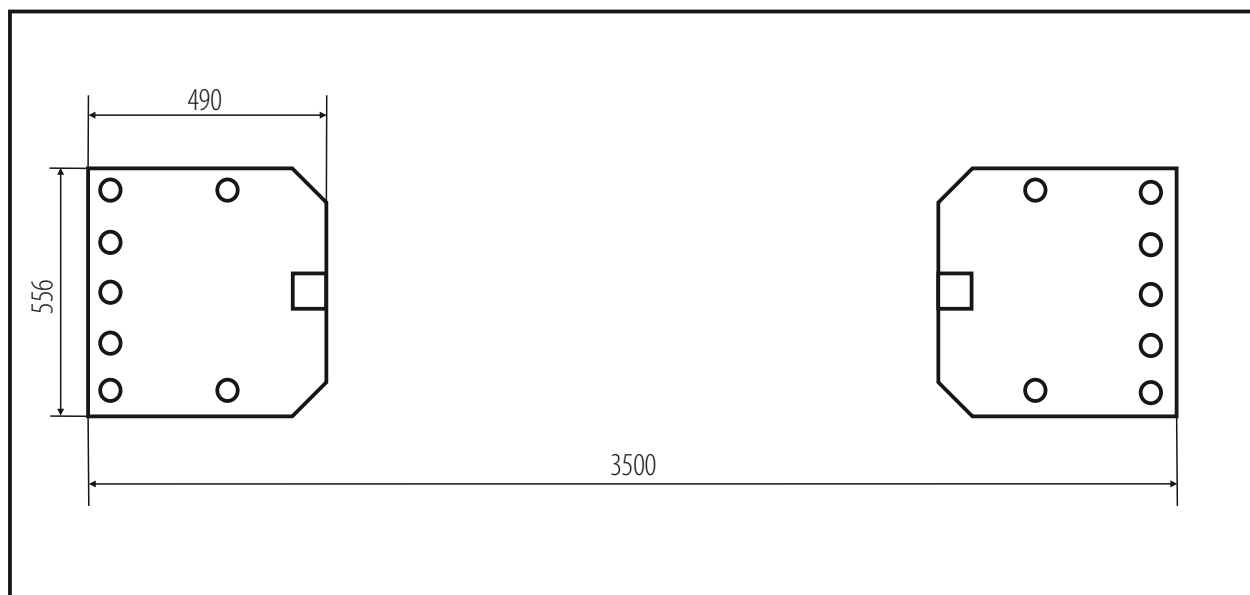

WYMIARY POSADZKI: 5200x1800mm

WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 5200x1800x300mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażu wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M18/160 mm 14 sztuk lub chemiczne M16/250mm (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Olej hydrauliczny: HL22, 18,0l ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu ♦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm² ♦ montaż na **kotwy chemiczne** za dodatkową opłatą (**wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu**) ♦ Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu ♦ **Zamawiający zobowiązuje się:** strzec dostarczonego mienia do czasu montażu, zapewnić nieodpłatnie dostawę energii elektrycznej do wykonywania robót instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.